


ES 412 Stikprøvekontrol

Tilslutningseksempel :

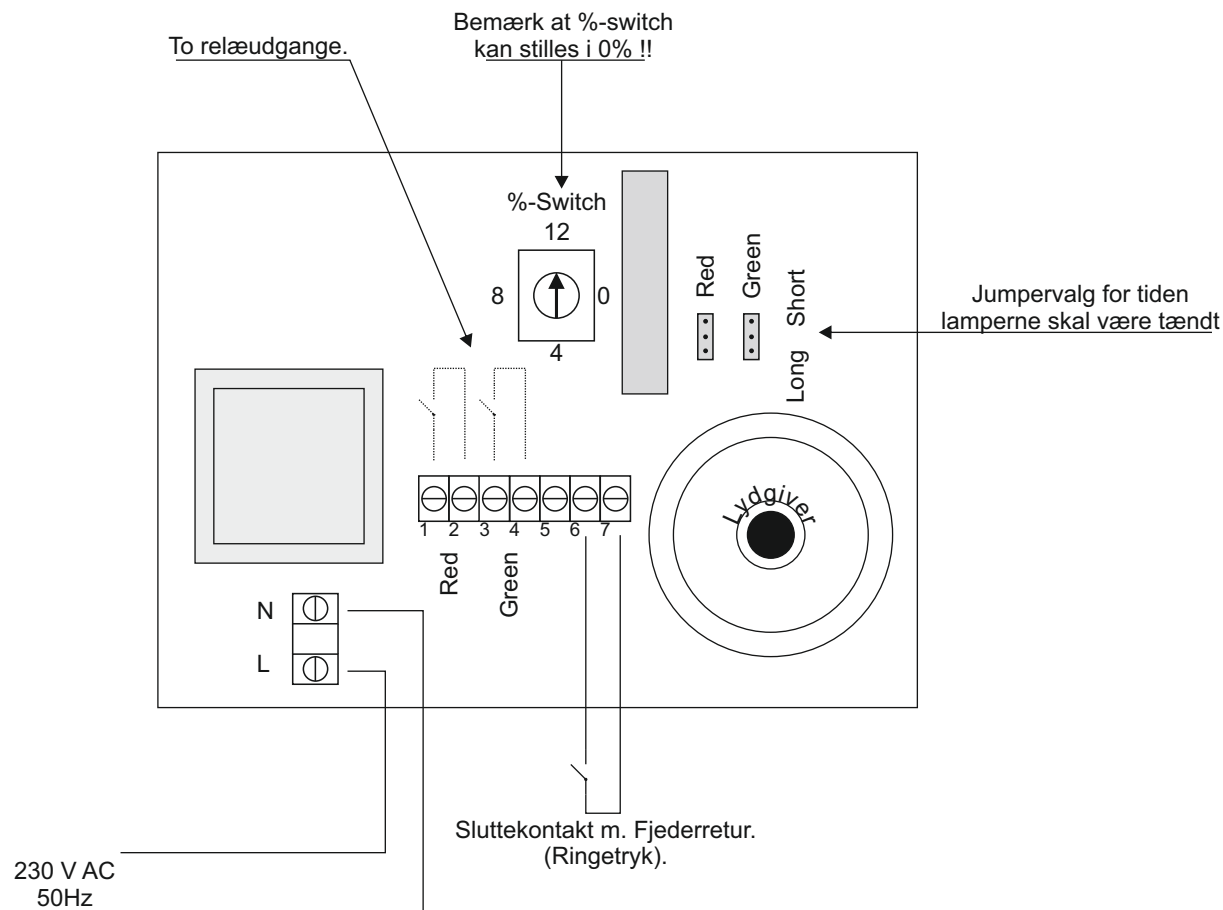

Tekniske data :

Tilslutningsspænding	:	230V AC max. 13A Forsik.
Frekvens	:	50Hz
Belastning relæudg.	:	0.2A 230V AC Ohmsk
Kapsling	:	IP20
Dim. h*b*d	:	122*120*60mm
Vægt	:	0.4Kg
Arb. temperatur	:	0-50°C

Funktionsbeskrivelse :

ES 412 benyttes til stikprøveudtagning ved f.eks personaleudgang hvor der tages på en knap for passage.

På en omskifter kan der vælges mellem 0% og ca. 15% udtagning med 1% intervaller.

Der er på forpladen grønne og røde lamper for henholdsvis fri passage, og inspektion.

Ved rødt lys er der en lydindikation.

Der kan med jumper vælges, både for rødt og grønt lys, om der skal være lys i lamperne i lang eller kort tid.

Når lamperne er tændt, er de respektive relæudgange sluttet.

Hvis knappen holdes inde, gives der alarm.

Montering :

For montage på væg, med skruer i 4mm hjørnehuller.

Ledninger monteres i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Knappen, som de passerende trykker på, skal være sluttekontakt med fjederretur (Ringetryk).

Ledningerne til knappen er galvanisk adskilt fra nettet, men det anbefales alligevel, at benytte FUGA afbryder el. lign., idet det slides, og reservedele skal kunne skaffes. Evt. bør vandalsikkert materiel benyttes.

Model: ES 412
Dato: 8/4 1998
Tegnet af: PN
Rev.: 1.1
Producent: LSC

LSCONTROL

Fremstillet i Danmark af LS Control A/S

Tlf. 5550 5550